


●PFASとは？

有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称で、1万種類以上の物質があるとされています

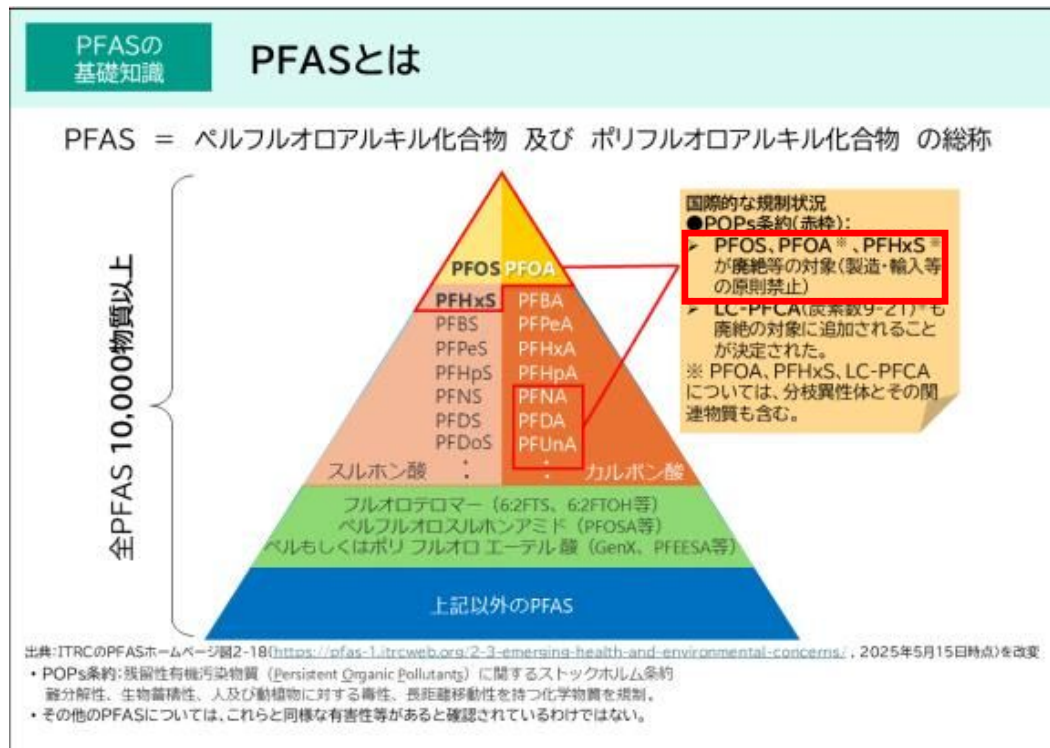

出典：環境省「PFASハンドブック」

■ PFOS・PFOAは、水道水の水質**基準値**や公共用水域の**指針値**が設定されている

水道水の水質基準値※1 PFOSとPFOAの合計値で50ng/L
※1：法令に基づく規制値

一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても、人の健康に悪影響が生じないと考えられているレベル

公共用水域の指針値※2 PFOSとPFOAの合計値で50ng/L
※2：この基準を超えないようにすることが望ましい、目安とする値

■ PFHxSは、現在、公共用水域の指針値等の設定なし

物質名	区分	製造・輸入等 原則禁止	指針値	公定測定法
PFOS、PFOA	要監視項目※3	○	50ng/L	○
PFHxS	要調査項目	○	×	○

※3
人の健康や生態系への影響について、優先的に知見の集積に努める物質