



(1) 上引き排気ダクト内にグリス除去装置及び火炎伝送防止装置が設置されている場合の清掃範囲

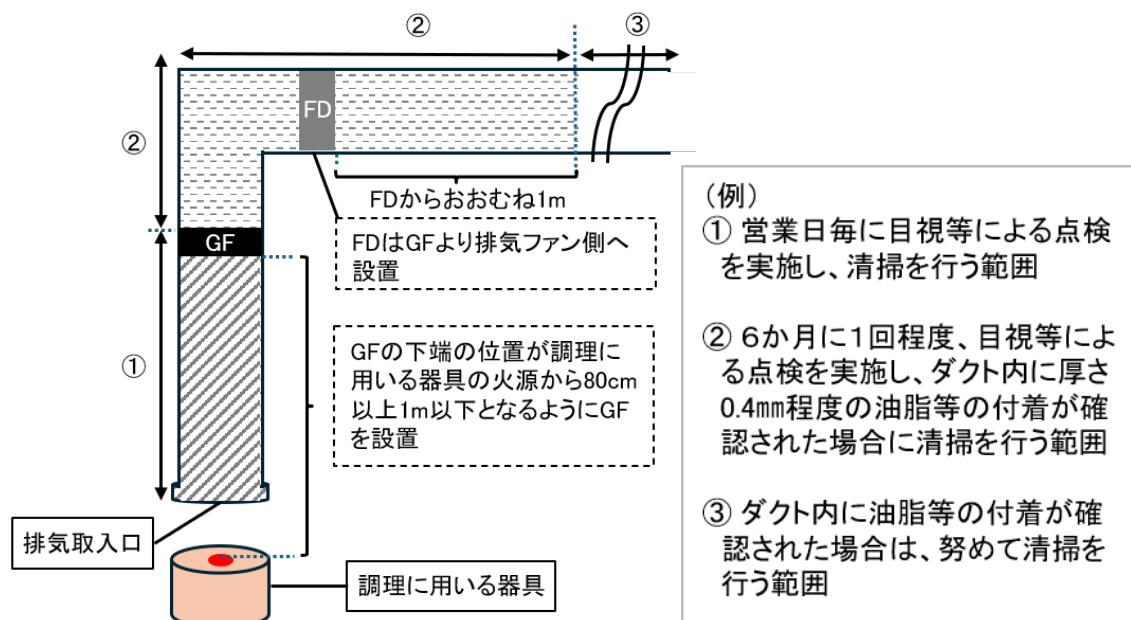

(2) (1)以外の場合の清掃範囲

※上引き排気ダクトのみを単体で設置した場合（下図）のほか、GF・FDが(1)以外の位置に設置されている場合又はどちらか一方のみ設置されている場合。

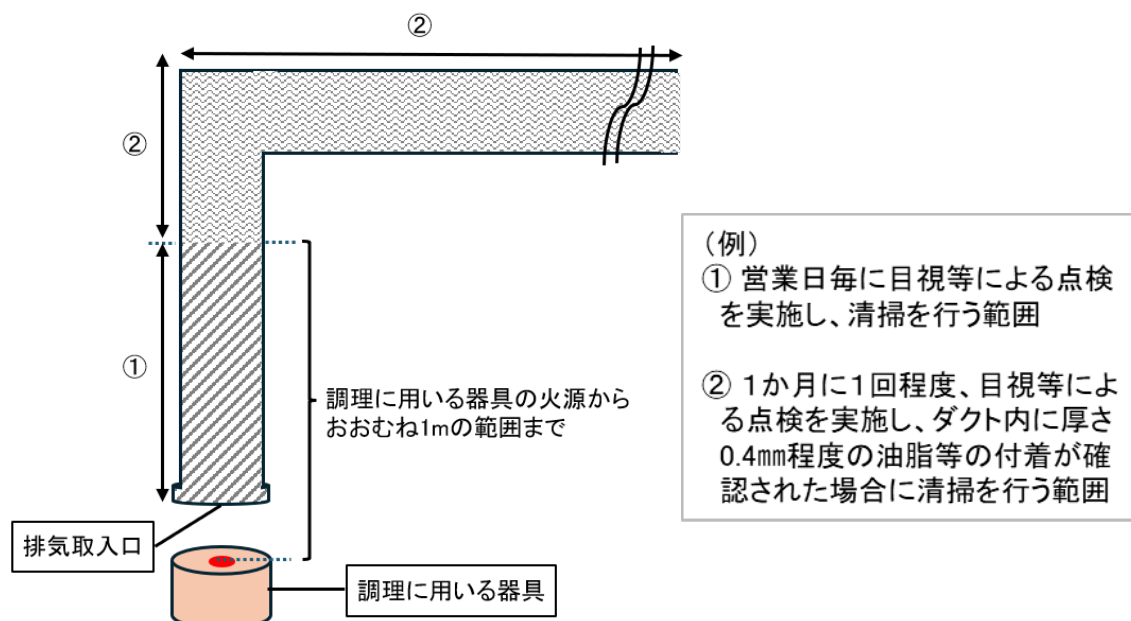

GF：グリス除去装置 FD：火炎伝送防止装置